


| Revisionen | | | |
|------------|---------------|------------------------|-----|
| Nr. | Datum | Art | VON |
| A | 16. Juli 2012 | Plattenformat geändert | HM |
| B | 20. Juni 2013 | Revisionsplan | HM |

Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer zu kontrollieren. Allfällige Differenzen sind der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführung zu melden.
 ±0.00 = 442.54 = DK FB Erdgeschoss

| Legende | |
|---------|-----------------------------|
| | Beton |
| | Beton vorfabriziert |
| | Kalksandstein nicht tragend |
| | Wärmedämmung |
| | Kalksandstein tragend |
| | Misapor |

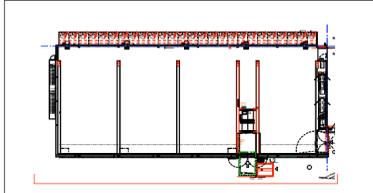

| | | |
|--------------------|-----------------|-----|
| Wirz Halle 8 | | |
| Ansicht Süd | | 213 |
| 1/50 (A1 überlang) | 30. August 2010 | TN |