



**Ansicht**

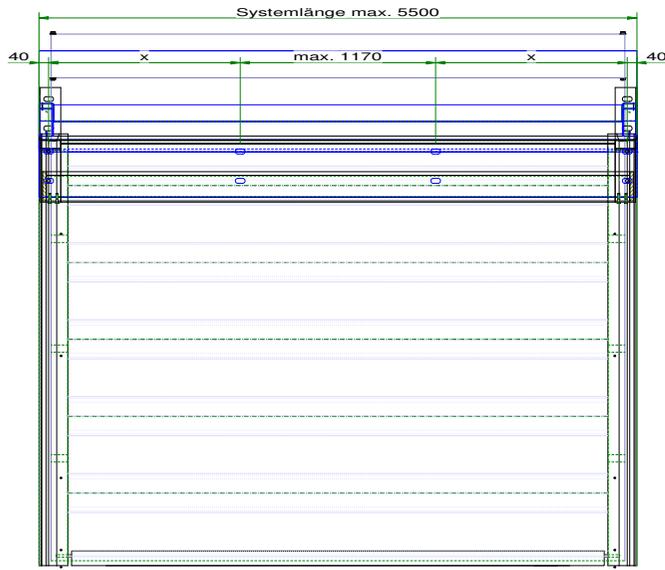


**Vertikalschnitt**

**Gehäuse Deckenmontage Variante 1**

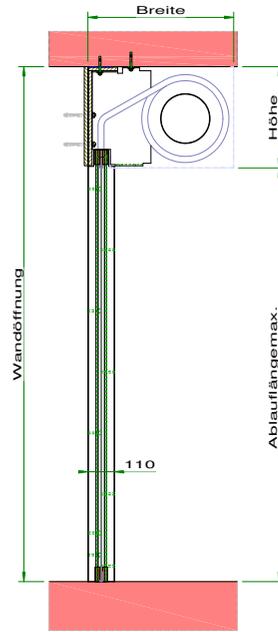

**Gehäuse Wandmontage Variante 1**

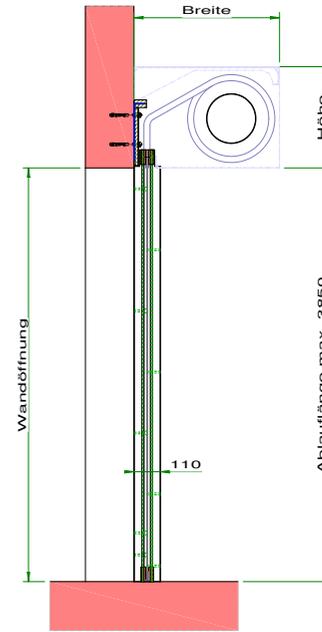


Textil Flexibler Feuerschutzabschluss geprüft nach EN 16034 und EN 1634-1

TFF - EI30			
Systembreite (mm)	Abblauflänge (mm)	Gehäusegröße Variante 1 B x H (mm)	Gehäusegröße Variante 2 B x H (mm)
≤ 3000	≤ 2500	515 x 365	430 x 530
≤ 3000	> 2500 ≤ 3500	535 x 395	455 x 550
≤ 3000	> 3500 ≤ 4000	555 x 400	495 x 545
> 3000 ≤ 4000	≤ 2500	580 x 385	430 x 530
> 3000 ≤ 4000	> 2500 ≤ 3500	595 x 400	455 x 550
> 3000 ≤ 4000	> 3500 ≤ 4000	620 x 425	535 x 590
> 4000 ≤ 5500	≤ 2500	595 x 400	455 x 550
> 4000 ≤ 5500	> 2500 ≤ 3500	620 x 425	545 x 610
> 4000 ≤ 5500	> 3500 ≤ 4000	710 x 450	545 x 610


- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Gehäuseverkleidung optional erhältlich
- Gehäuse Zwischengrößen auf Anfrage möglich

**Horizontalschnitt**


Wandmontage

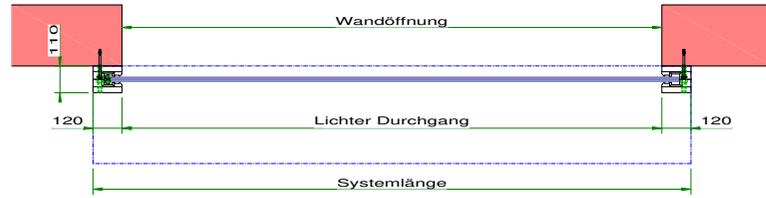


**Gehäuse Deckenmontage Variante 2**




**Gehäuse Wandmontage Variante 2**




**Sonderlösung für Einbau in Zwischendecke**

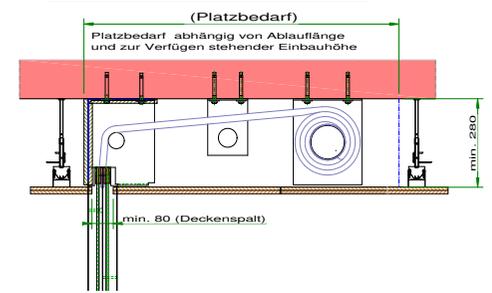


Laibungsmontage

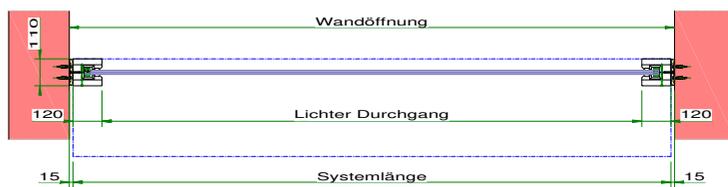

**Seitliche Führung Wandmontage**

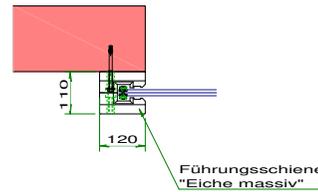

**Seitliche Führung Laibungsmontage**



TS Tor & Service AG Sommerthal 8013 Muelten, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		TS dieses Dokument ist ein TS von der TS Tor & Service AG, Änderungen vorbehalten.
Objekt:		Auftrag Nr.:
Bau- leitung:		Projekt:
Bezeichnung: Textiler Feuerschutz KGG		Datum: 04.02.2019 / rd