

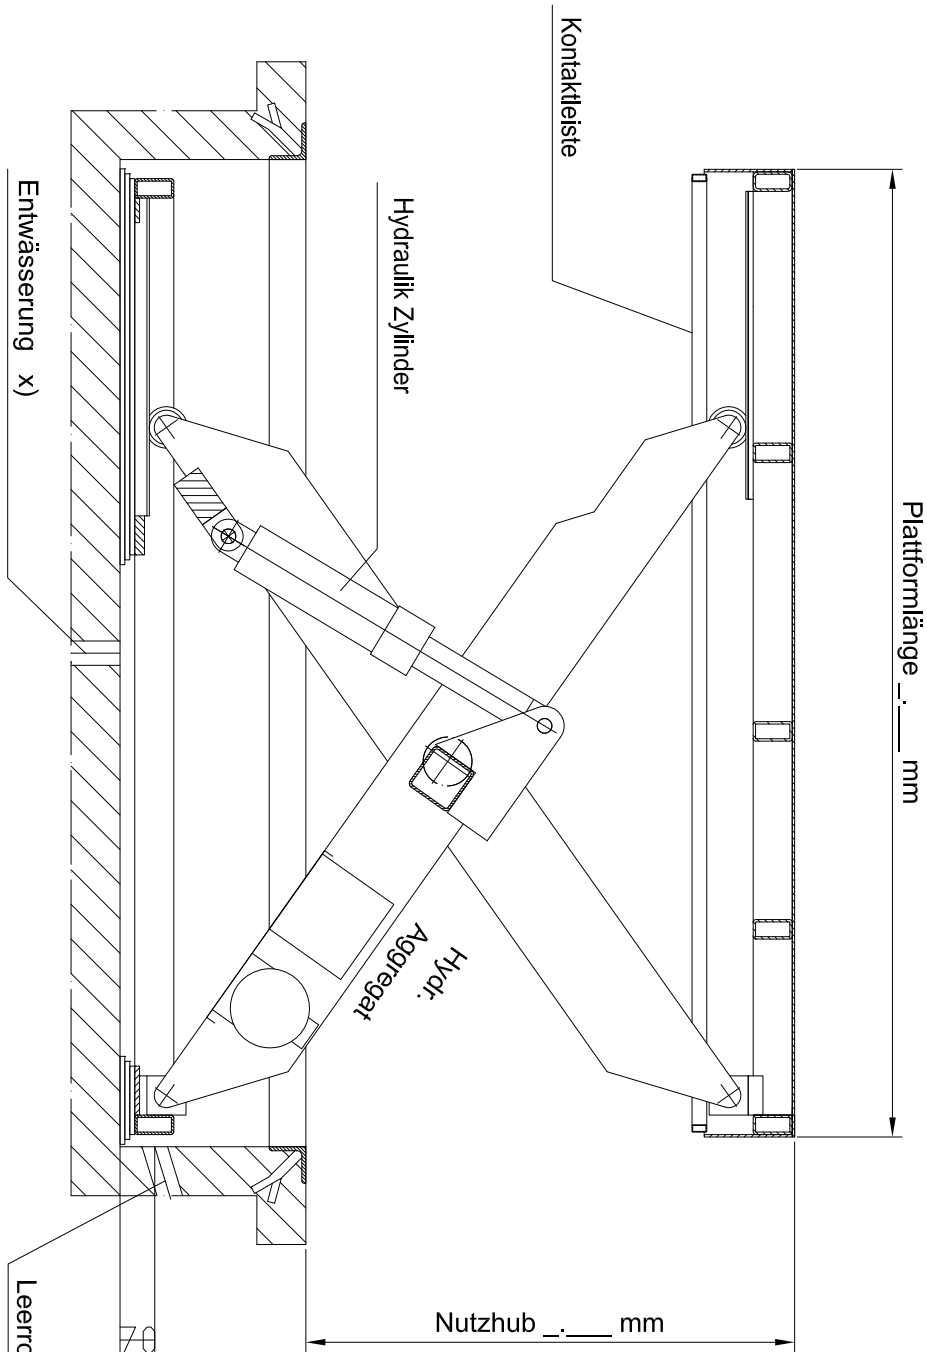


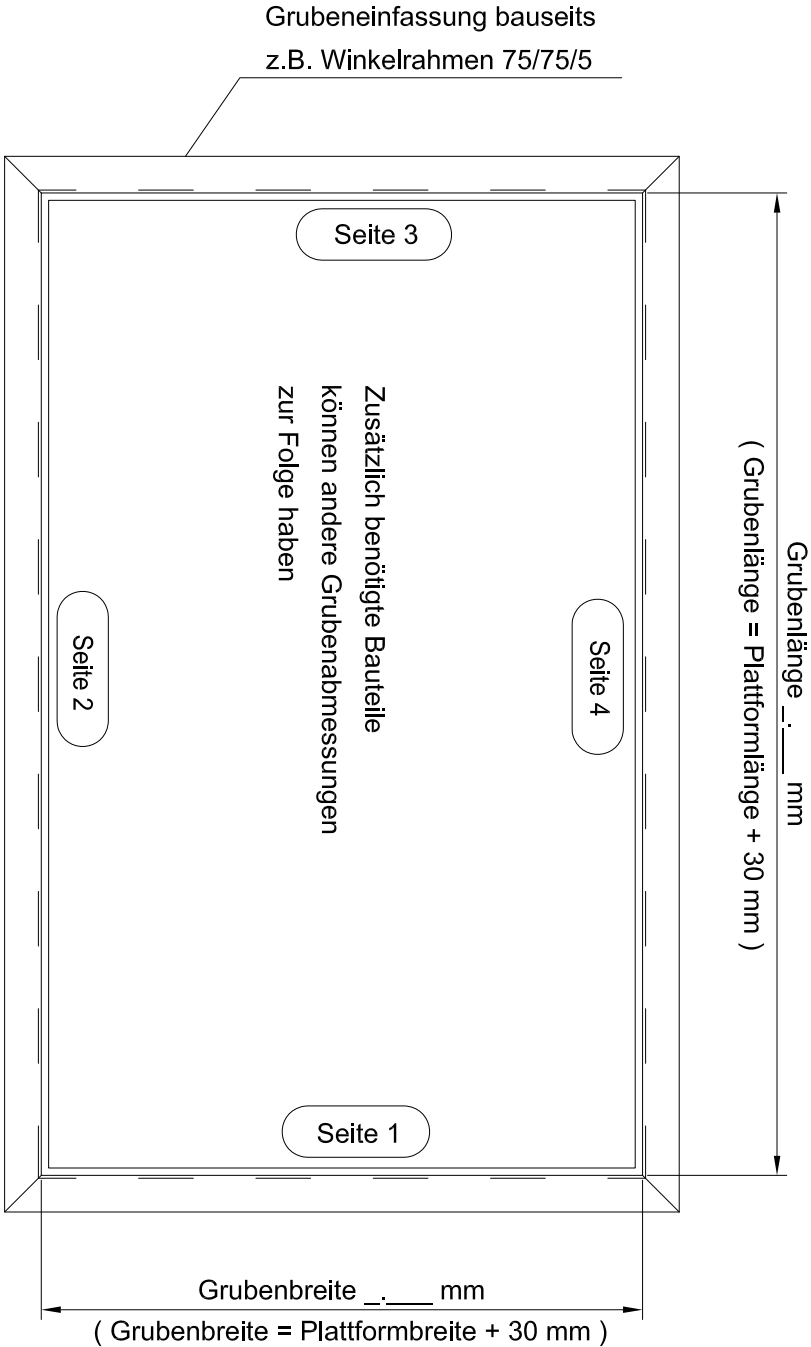

Leerrohr Ø 70 zur Position des Schaltkastens
Die Stromversorgung muss bis zum Schaltkasten gegeben sein!

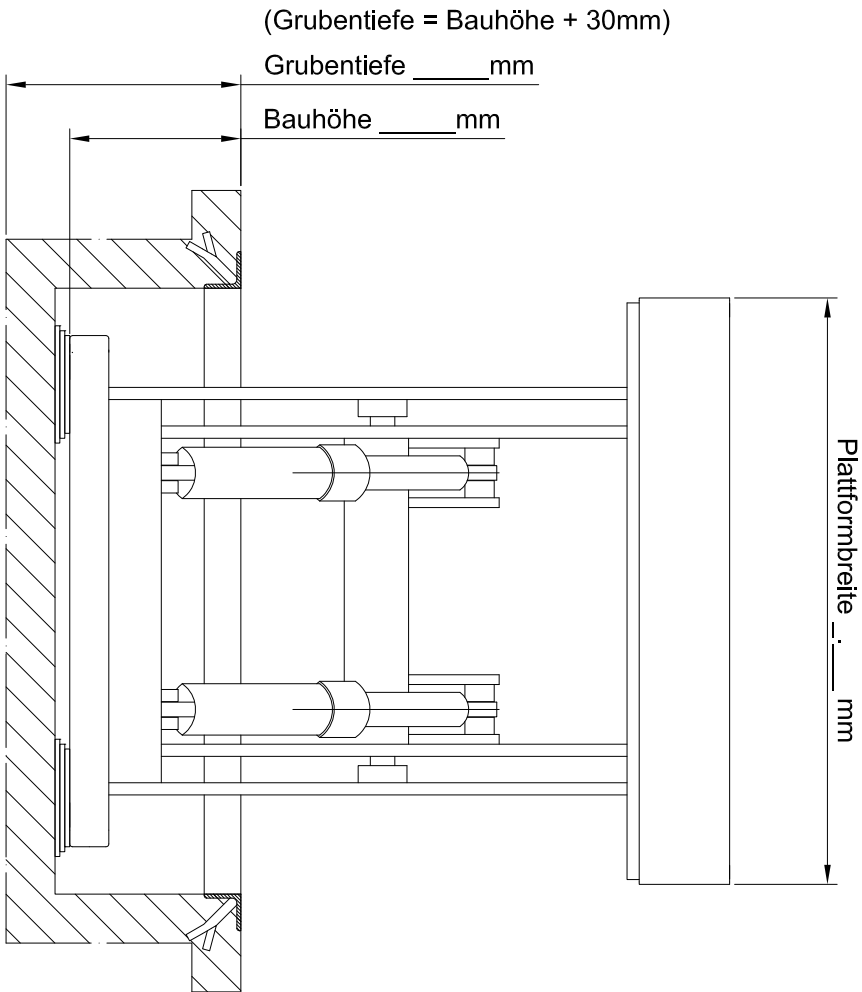

Unterfütterung/ Beton-Arbeiten bauseits

x) es ist bauseits zu prüfen,
ob ein Ölabscheider
erforderlich ist

Sämtliche Entwürfe, Zeichnungen und
Skizzen sind unser Eigentum und dürfen
ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch
vervielfältigt, noch dritten Personen oder
Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.
(Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten)

Traglast : _____ kg
Achslast : _____ kg
Eigengewicht : ca. _____ kg
Motor : _____ kW, _____ Volt _____ Hz

Die Grube muss in allen Abmaßen rechtwinklig,
lot- und waagrecht sein

		TS Tor & Service AG Sonmental 9313 Muden, Tel: 071-414 15 20, Fax: 071-414 15 21		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten!	
Objekt:		Auftrag Nr.:			
Bau- leitung:		Position:			
Bezeichnung:	Grubenplan für hydraulischen Scherenhubtisch ohne Klappblech	Zeichnung:	21.08.2017	/	rd